


شرح کار فنی و الزامات ساخت

الزامات بازرسی فنی جهت ساخت پروانه پمپ P-2231 به شرح ذیل است:

- (۱) پیشنهاد فنی شرکت مجری، قبل از اجرا به تایید اداره بازرسی فنی برسد.
- (۲) جنس پروانه مطابق با ASTM B148-2018 ، UNS C95800 است و ارائه گواهی نامه ترکیب شیمیایی و تعیین گرید لازم است.
- (۳) ارائه گواهی نامه آزمون مکانیکی شامل (سختی سنجی و کشش) مطابق با استانداردهای مربوطه الزامی است.
- (۴) سیکل عملیات حرارتی پس از ریخته گری الزامی است.
- (۵) ارائه گواهی تست PT الزامی است.
- (۶) ارائه Final book الزامی است.
- (۷) ساخت کالای مورد نظر می بایست طبق نمونه اصلی انجام گردد.

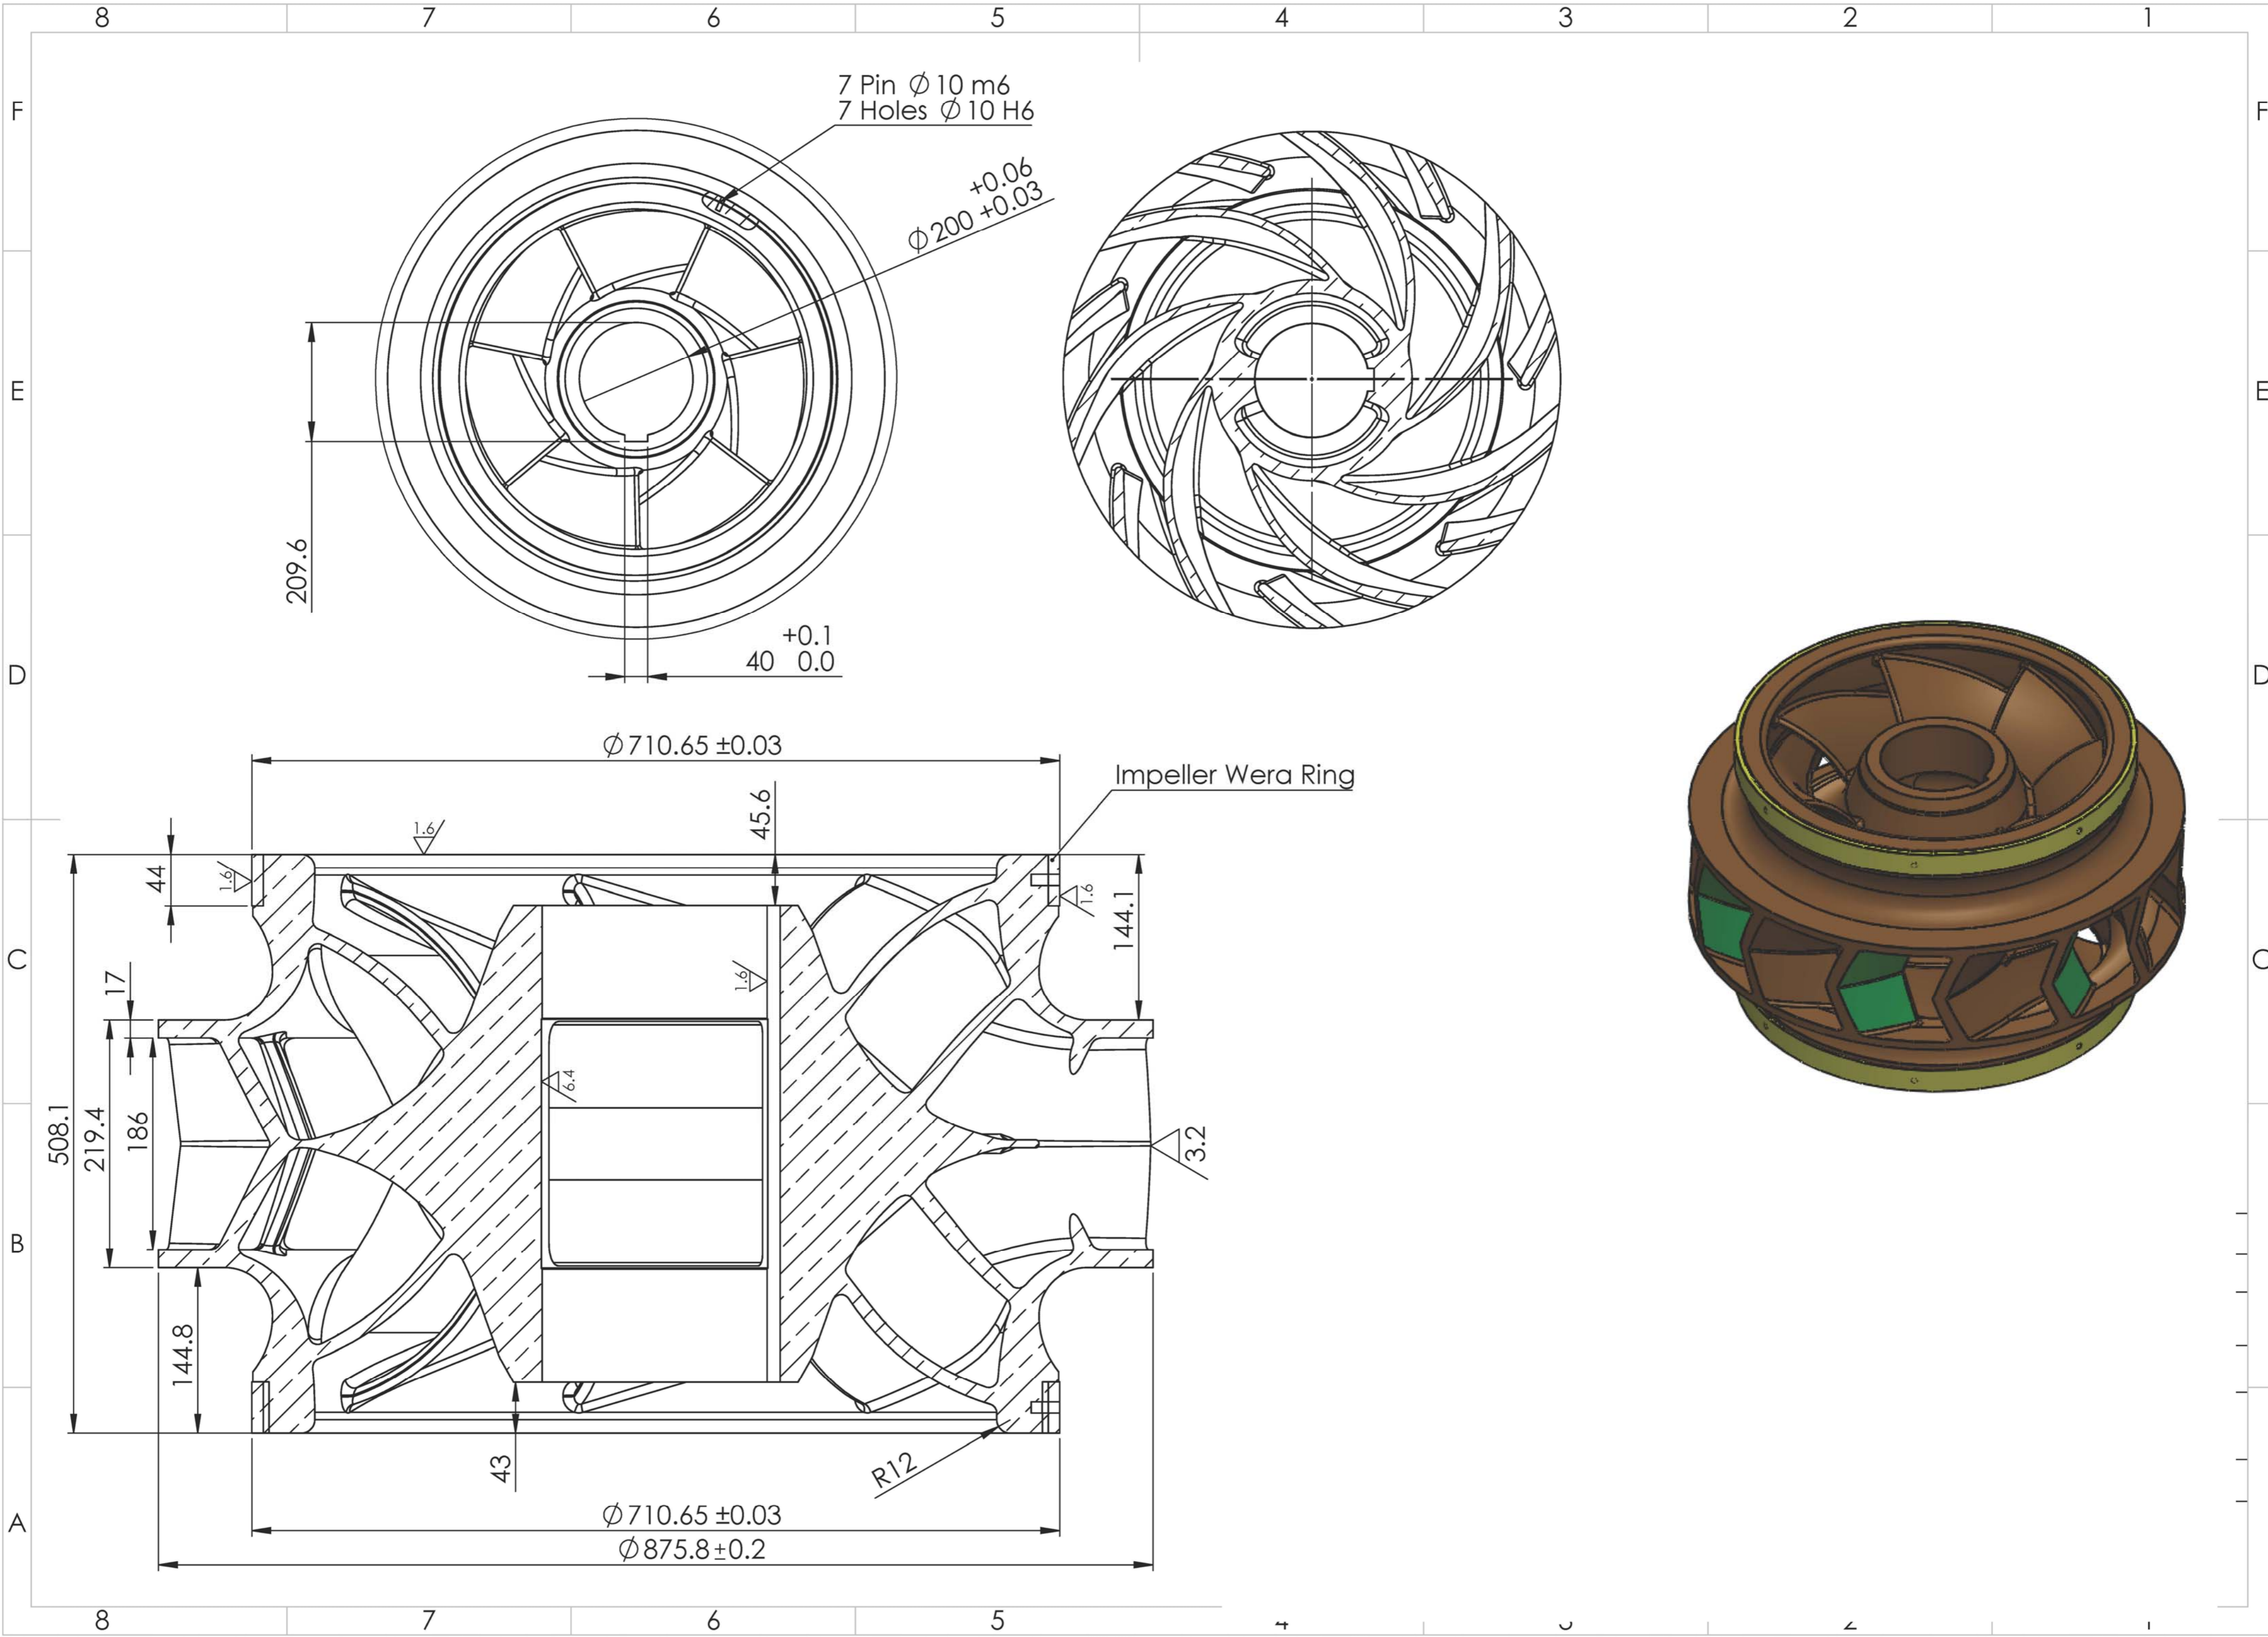

7 Pin $\varnothing 10$ m6
7 Holes $\varnothing 10$ H6

$\varnothing 200$ $+0.06$
 $+0.03$

$+0.1$
40 0.0

$\varnothing 710.65 \pm 0.03$

Impeller Wera Ring

508.1

219.4

186

144.8

45.6

144.1

43

R12

$\varnothing 710.65 \pm 0.03$
 $\varnothing 875.8 \pm 0.2$

3.2

1.6

1.6

1.6

1.6

6.4

F

E

D

C

B

A

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

8

7

6

5

4

3

2

1

