



آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RNL-0348025-MM تحت عنوان خرید "STI" ACTUATOR

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد تامین موضوع صدرالاشاره را از طریق مناقصه عمومی طبق اسناد مناقصه به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهای متقاضی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و شرایط شرکت در مناقصه به سایت WWW.IKORC.IR مراجعه نمایند.

۱- موضوع مناقصه :

الف) شرح مختصر:

ردیف	شماره مناقصه	موضوع مناقصه	تعداد/مقدار	مبلغ برآورد (ریال)	مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
۱	RNL-0348025-MM	"STI" ACTUATOR	یک قلم / یک عدد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰

ب) تضمین مورد قبول شامل : ضمانتنامه بانکی / واریز وجه نقد / چک بین بانکی / چک تضمینی

ج) مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادهای بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

۲) کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط میتوانند مطابق تاریخ های ذیل جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی به آدرس اینترنتی فوق الذکر مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد و مطالعه آن ، مستندات ارزیابی کیفی را در قالب لوح فشرده در مهلت مقرر به آدرس ذیل ارسال نمایند . بدیهی است پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در فراخوان اختلاف داشته و ارسال مدارک مناقصه از سوی متقاضیان بعد از مهلت مقرر قابل پذیرش نمی باشد. پس از ارزیابی کیفی از متقاضیان تائید شده جهت ادامه فرآیند مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۳) مهلت دریافت اسناد :

۳-۱- مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

۳-۲- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

۴) نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اراک، کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد- دو راهی شازند- شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند - اداره تدارکات کالا- اتاق ۱۱۸

تلفن تماس: ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۳ (آقای مظاهری) یا ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۴۰

فکس: ۰۸۶-۳۴۱۶۶۲۴۳ یا ۰۸۶-۳۴۱۶۶۰۱۳

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

روزنامه دنیای اقتصاد: تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

ایمیل: Procurement@IKORC.IR

شماره تلفن جهت تائیدیه فکس یا ایمیل اعلام آمادگی: ۰۸۶-۳۳۴۹۲۸۳۰



شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) سازند (سهامی عام)

شرکت / فروشگاه محترم مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره : RNL-0348025-MM

لطفاً به منظور انجام ارزیابی کیفی آن شرکت / فروشگاه ، طبق جداول و محاسبات پیوست مدارک و مستندات ذیل را ارائه فرمایید:

۱- جهت ارزیابی توان مالی

الف : مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی حداقل یکی از موارد ذیل:

۱-الف : مالیات متوسط سالانه پرداخت شده (برگ تشخیص/ قطعی مالیات عملکرد ۱۰ ساله اخیر).

۲-الف : فروش یکسال گذشته (لیست خریداران شامل نام خریدار ، شرح کالا، مبلغ کالا) مستند به قراردادهای و اسناد فروش با صورت های مالی تأیید شده.

۳-الف : مالیات متوسط سالانه مستند به اسناد مالیات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده .

۴-الف : حداکثر تائیدیه کتبی اعتبار از طرف بانکها.

۵-الف : دارائیهای ثابت.

۶-الف متوسط بیمه سالانه (برای قراردادهای پیمانکاری).

امتیاز	فرمول
۱۰۰	$1/2 \times ES \leq RI$
۹۰	$ES \leq RI < 1/2 \times ES$
۸۰	$0.8 \times ES \leq RI < ES$
* ۷۰	$0.6 \times ES \leq RI < 0.8 \times ES$
۶۰	$RI < 0.6 \times ES$

۲- جهت ارزیابی حسن سابقه / مشتریان قبلی / تضمین کیفیت و تضمین خدمات محصولات مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف : کیفیت کالای مورد نظر (ارائه مدارکی مبنی بر فروش کالای مورد نظر به خریداران/ ارائه مدارکی مبنی بر تطابق مشخصات فنی ارائه شده از سوی فروشنده با کالای مورد نظر)

ب : ارائه استانداردها و گواهی تضمین کیفیت ساخت کالای مورد نظر فروخته شده (در صورت موجود بودن)

ج : ارائه مدارک مربوطه در خصوص دارا بودن نمایندگی

د : ارائه تائیدیه کالای فروخته شده

۳- جهت ارزیابی تجربی مدارک ذیل مورد نیاز است :

الف: ارائه اسانامه شرکت یا پروانه کسب

ب : ارائه شماره اقتصادی / کد ملی

مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به خریدار:

ردیف	شرح کالا	واحد	مقدار
۱	"STI" PNEUMATIC PISTON VALVE ACTUATOR REF.STI MODEL SC ACTUATOR SIZE 260 MM, STROKE 300 MM., RANG	عدد	۱

الزامات فروشنده:

- کالا نو باشد و بسته بندی آن می بایست بصورت استاندارد (جلوگیری از ضربه و رطوبت) انجام گردد. همچنین نصب مشخصات کامل کالا روی بسته بندی الزامی می باشد.
- فروشنده موظف به ارائه کلیه مدارک فنی معتبر مربوطه در خصوص متریال های فلزی اجزای کاربردی، در قالب فایل بوک می باشد.

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

  	Shazand Arak Refinery Expansion and Upgrading Project Completed Auxiliary Equipment data Sheet for item BL-1901/1911/1921 (Air Blower)-Lube Oil and Pneumatic Actuator	
	Originator Project No.: 2260 Document No. : PM-3-2-0031-0-DS-004	

Index:

-Actuator data Sheet, Drawing and Pneumatic Diagram
for in let Damper (Item Py 19002)

Page 2 of 4

-Actuator data Sheet, Drawing and Pneumatic Diagram
for in let Damper (Item Fy 19001)

Page 5 of 7

Completed Auxiliary Equipment data Sheet for item BL-1901/1911/1921 (Air Blower)-Lube Oil and Pneumatic Actuator

File Ref.:H:\Commesse Ventilatori\Q78793 SAPP Shazand Arak Iran\Doc BLD\DOC UT\VD\OC Emess\Cover\Q78793_03_FPIC_COVER.xls

00	First issued	19-Oct-2009	M.G.	M.G.	R.F.	A
Rev	Description	Date	Prepared	Checked	Approved	AC
1-Approved (Released for Manufacturing)	OEC Code : Unit :					
2-Approved as Noted for Fabrication (Fabrication may Proceed)	Vendor Job No. : VQ78793 Item No. :					
3-Approved as Noted for Re-Issue (Fabrication shall not Proceed)	Designation : (Eq. service if Applicable)					
4-Rejected	Vendor Doc. No. : VQ78793/01/ADS					
5-Not Returned	Requisition No. : 2260-IR-PM-3-2-0031-0-REV.02					
Date :	Sign :		POD:	POI:	Status:	

This Document belongs to NIOEC and is confidential
Shazand Arak Refinery Expansion And Upgrading Project, Islamic Republic of Iran.

محل مهر خریدار:


محل مهر فروشنده:

STI		SC Pneumatic Piston Actuator Data Sheet				Mod.SC01		
						Doc.n°	92123 SC 01	
						Sheet	01 of 03	
GENERAL	1	Project :			Customer :	BOLDROCCHI/ITALY		
	2	Purchaser Order N°	4922 dt 24/7/09		Yr ref. :	SIG.D. PIROVANO VQ78793/01		
	3	STI Quotation :	Q090407		STI Order :	92123		
	4	Service :	ASPIRAZIONE		Tag :	BL-1901/1911/1921		
	5	Ambient Temp. :	-28° /+70°C		Q.ty :	3		
	6	Req. Thrust :	270 kgm	Actuator thrust :	380 kgm (note 1)	Air Supply :	5 bar	
	7	Stroking Time Sec modul :		Emergency :		On Air Failure :	stem retracted close	
ACTUATOR AND ACCESSORIES	8	Actuator Type :	double acting		Type of Service:	modulating		
	9	Actuator Size:	260		Nominal Stroke :	300 mm		
	10	Positioner model :	FT (STI)	Inlet signal :	4-20 mA/HART	Size:	1/2"	
	11	Posit. : Stem Extend at	increasing signal (2)		Characteristic:	linear		
	12	Positioner accessories :	(FAIL FREEZE: line 23)		Gauges:			
	13	Air Lock Model :	AL102 1/2"		Setting :	2,5 bar		
	14	Air Tank + Check Valve :	size 24 l loose		Air Set:	Air Filter 1/2" Regul. c/w gauge		
	15	Tubing Mater. :	stainless steel AISI316L		Fitting Mater. :	stainless steel AISI316		
	16	Air Supply Connections:	1/2"NPTF		Gaskets :	low temp.		
	17	Limit Switches Type:	Proximity		Contact Type:	2 wires		
	18	Limit Switches Position:	1stem ext.+ 1stem retr.		Model :	P&F NJ2 1INSIDE 2131 Switch Box		
	19	Solenoid Valve:		Supply:		Mod :		
	20	Position Transmitter:	included in FT positioner		Output Signal:	4-20 mA/HART		
	21	Knuckle :	Rear square		Clevis :	Standard		
	22	Protect. Degree for Electr. Equip. :	see note 3		Actuator Installation :	Vertical/clevis up		
	23	POSITIONER TYPE FT "FAIL FREEZE" TYPE: LOCK IN LAST POSITION IN CASE OF 4-20 mA INPUT SIGNAL						
	24	FAILURE;						
	25	HANDWHEEL DRIVE TYPE GR2						
26	1 X STAINLESS STEEL BY-PASS BETWEEN CYLINDER'S CHAMBERS							
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35	Dimensional Drawing:	DD27930_300		Connection Diagram:	TD27930_01			
REMARKS :								
1) MINIMUM AVAILABLE TORQUE REFERRED AT 5 bar AIR SUPPLY AND 90° OPERATING ANGLE OF DAMPER (MAXIMUM TORQUE IN SAME CONDITIONS: 538 kgm)								
2) DIRECT ACTION 4 Ma STEM ACTUATOR RETRACTED/DAMPER CLOSE								
3) PROTECTION DEGREE: IP66 & Eexia IIC T6 for FT positioner; Eexia IIC T6 for P&F limit switches namur type NJ2 wired inside switch box type 2131 IP66 & EExd IIC T6								
REV.	Date	Name	REV.	Date	Name			
0	06/08/2009	D.GALLO						

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:




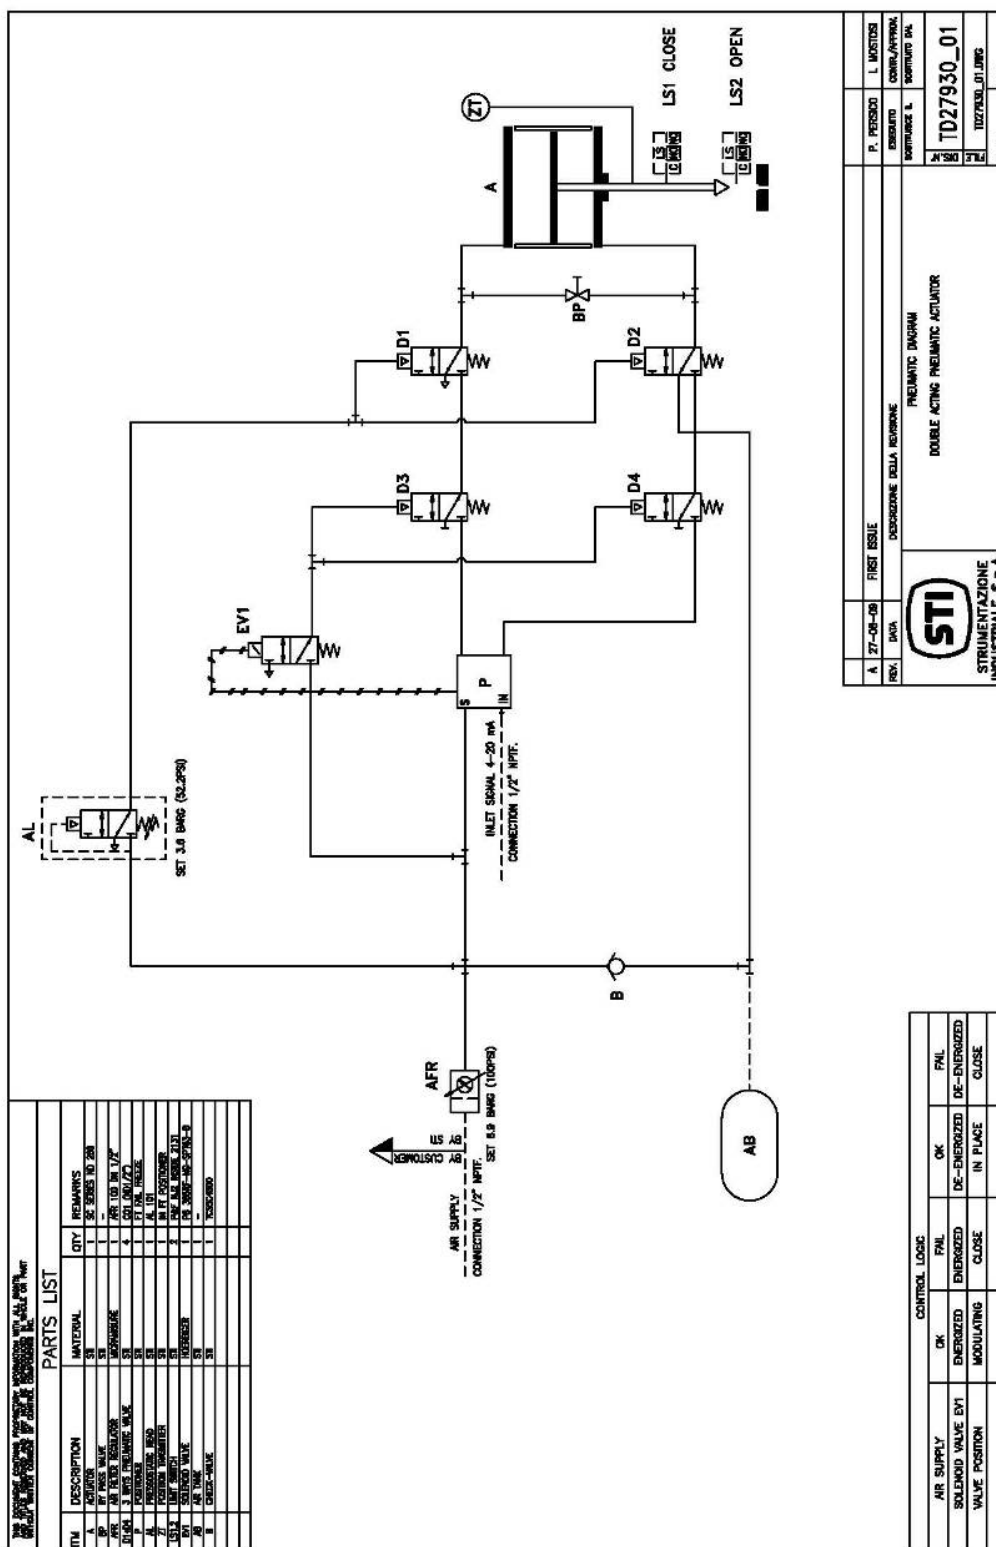

STI		SC Pneumatic Piston Actuator Data Sheet				Mod.SC01	
						Doc.n°	92123 SC 02
						Sheet	02 of 03
GENERAL	1	Project :		Customer :		BOLDROCCHI/ITALY	
	2	Purchaser Order N°		4922 DT 24/7/09	Yr ref. :	SIG. D. PIROVANO VQ78793/01	
	3	STI Quotation :		Q090407	STI Order :	92123	
	4	Service :		BLOW-OFF	Tag :	BL-1901/1911/1921	
	5	Ambient Temp. :		-28° /+70°C		Q.ty : 3	
	6	Req. Thrust :		N.A.	Actuator thrust :	36 kgm (note 1)	Air Supply : 5 bar
	7	Stroking Time Sec modul :			Emergency :		On Air Failure : stem extended open
ACTUATOR AND ACCESSORIES	8	Actuator Type :		double acting	Type of Service:	modulating	
	9	Actuator Size:		100	Nominal Stroke :	200 mm	
	10	Positioner model :		FT (STI)	Inlet signal :	4-20 mA/HART	Size: 1/2"
	11	Posit. : Stem Extend at		increasing signal (2)	Characteristic:	linear	
	12	Positioner accessories :			Gauges:		
	13	Air Lock Model :		AL101 1/4"	Setting :	2,5 bar	
	14	Air Tank + Check Valve :		size 10 l loose	Air Set:	Air Filter 1/4" Regul. c/w gauge	
	15	Tubing Mater. :		stainless steel AISI316L	Fitting Mater. :	stainless steel AISI316	
	16	Air Supply Connections:		1/4"NPTF	Gaskets :	low temp.	
	17	Limit Switches Type:		Proximity	Contact Type:	2 wires	
	18	Limit Switches Position:		1stem ext.+ 1stem retr.	Model :	P&F NJ2 1INSIDE 2131 Switch Box	
	19	Solenoid Valve:			Supply:	Mod :	
	20	Position Transmitter:		included in FT positioner	Output Signal:	4-20 mA/HART	
	21	Knuckle :		Rear square	Clevis :	Standard	
	22	Protect. Degree for Electr. Equip. :		see note 3	Actuator Installation :	Vertical/clevis up	
	23						
	24						
	25						
	26	1 X STAINLESS STEEL BY-PASS BETWEEN CYLINDER'S CHAMBERS					
	27						
	28						
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35	Dimensional Drawing:		DD27943_200	Connection Diagram:	A0665		
REMARKS :							
1) MINIMUM AVAILABLE TORQUE REFERRED AT 5 bar AIR SUPPLY AND 90° OPERATING ANGLE OF DAMPER (MAXIMUM TORQUE IN SAME CONDITIONS: 51 kgm)							
2) DIRECT ACTION 4 mA STEM ACTUATOR RETRACTED/DAMPER CLOSE							
3) PROTECTION DEGREE: IP66 & Eexia IIC T6 for FT positioner; Eexia IIC T6 for P&F limit switches namur type NJ2 wired inside switch box type 2131 IP66 & EExd IIC T6							
REV.	Date	Name	REV.	Date	Name		
0	06/08/2009	D.GALLO					

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

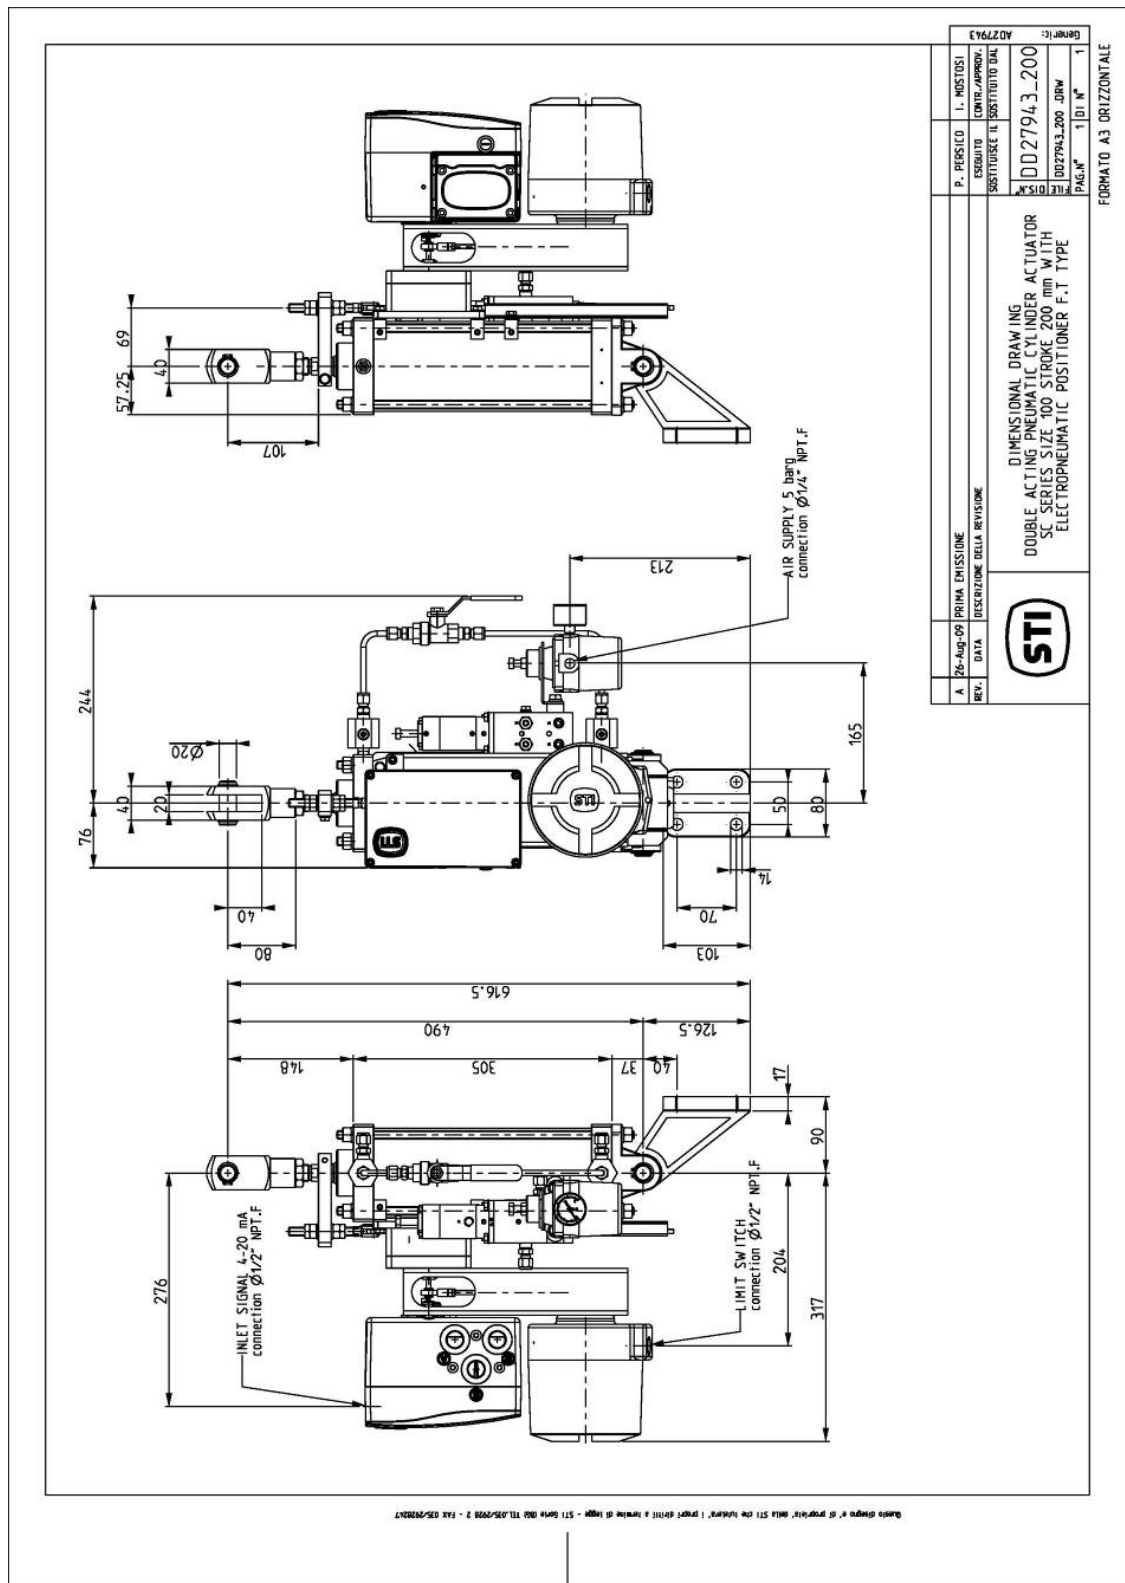

محل مهر خریدار:

محل مهر فروشنده:

